ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

И226А

Опытные

Э Т И К Е Т К А

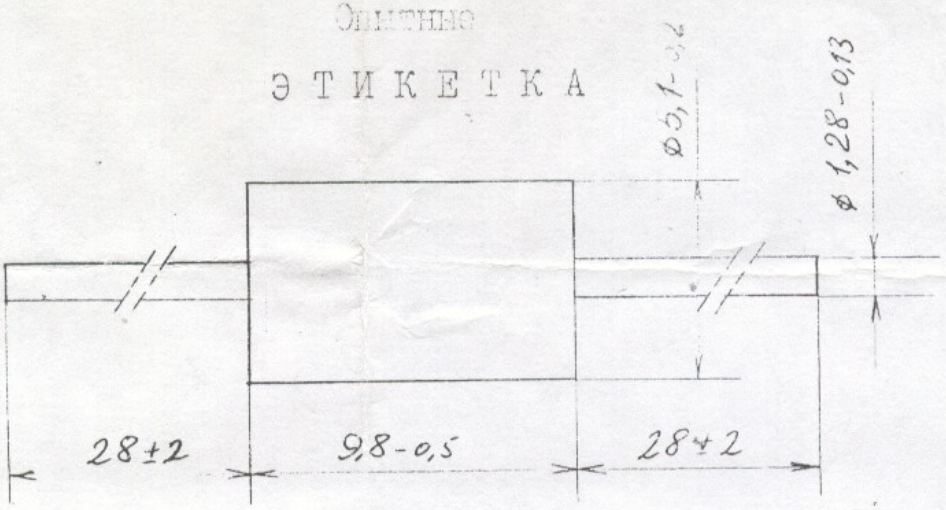

Основные электрические параметры (при нормальных условиях)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма
Напряжение пробоя, В при $I_{проб.}$ = I мА	$U_{проб.}$	209...23;
Импульсное напряжение ограничения, В (не более) при $I_{огр.и.мах.}$ = 49 А*	$U_{огр.и.}$	30,6
Постоянный обратный ток, мкА (не более) при $U_{обр.}$ = 18,8 В	$I_{обр.}$	5

* – форма импульса экспоненциальная, $\tau_{и(0,5)}$ = I мс

Приборы маркированы белой точкой на катоде

Содержание серебра в одном приборе: 0,007г

Место для штампа ОТК

ОТК15-9